

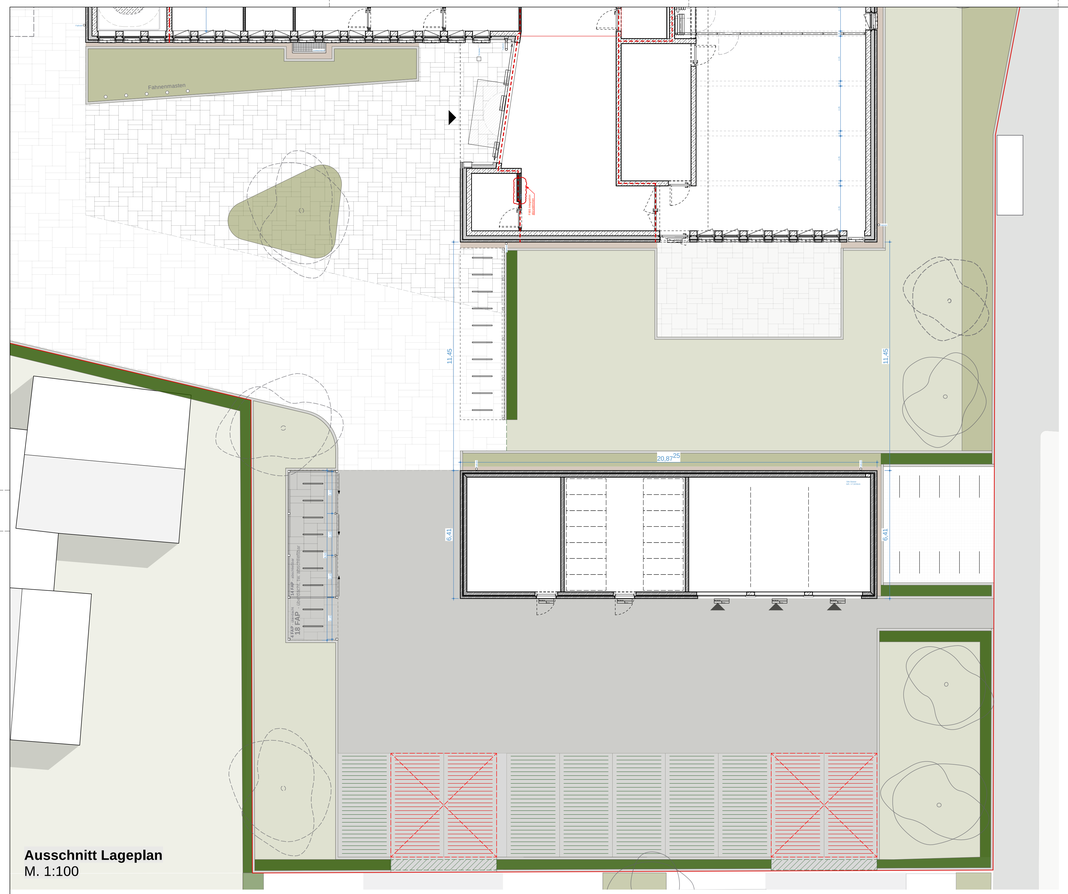



Ausschnitt Lageplan
M. 1:100

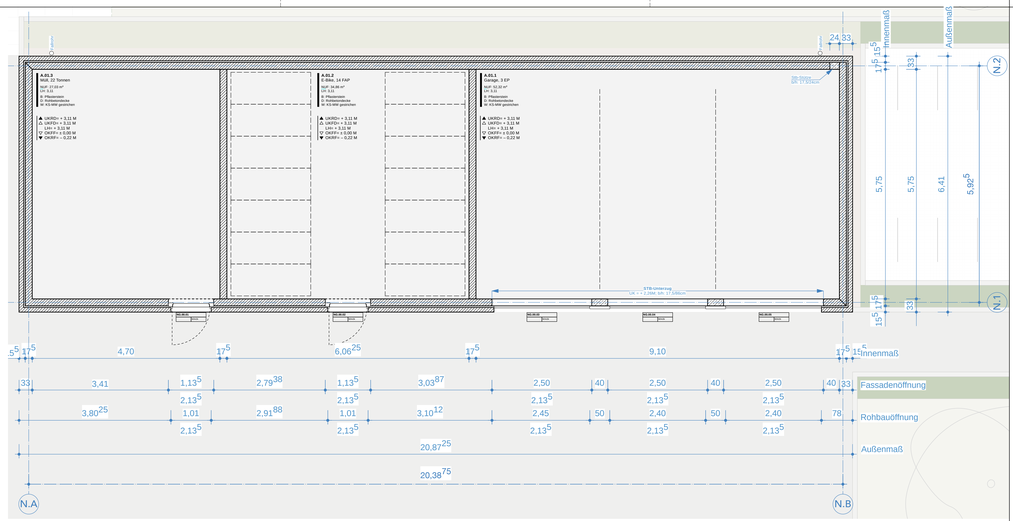


Grundriss EG
M. 1:50

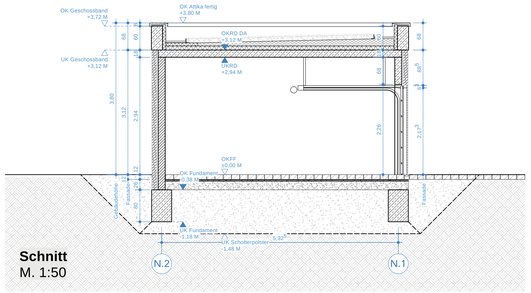


Schnitt
M. 1:50

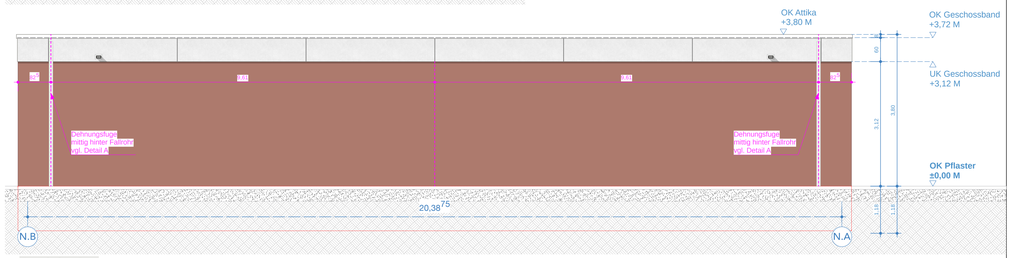


Ansicht Ost
M. 1:50

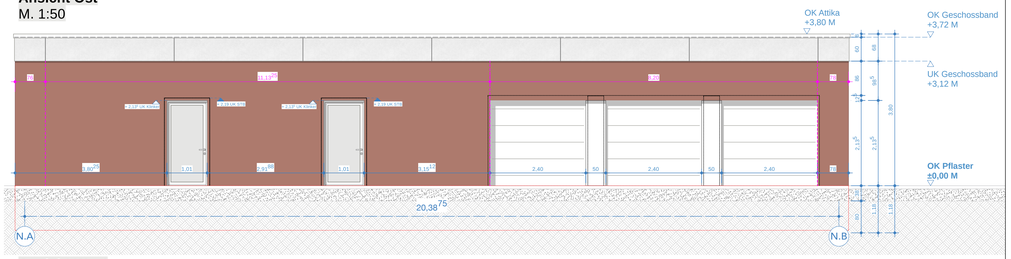

Ansicht West
M. 1:50

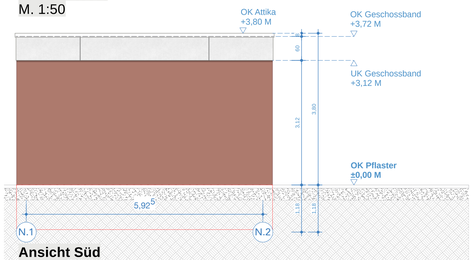


Ansicht Süd
M. 1:50

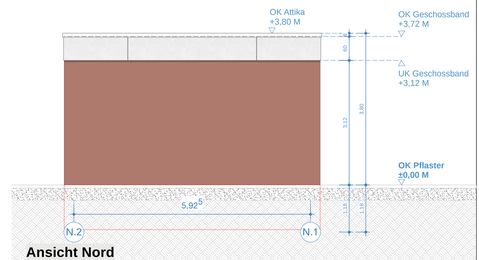

Ansicht Nord
M. 1:50

I
Dachfläche 06 – Garage
112m² [von Innenkante Attika]
davon 90m² Dachbegrünung
50 CM Kiesstreifen
10 CM Dachbegrünung, extensiv

OKRD Dach: +3,36m
Höhe ca. + 3,50 M

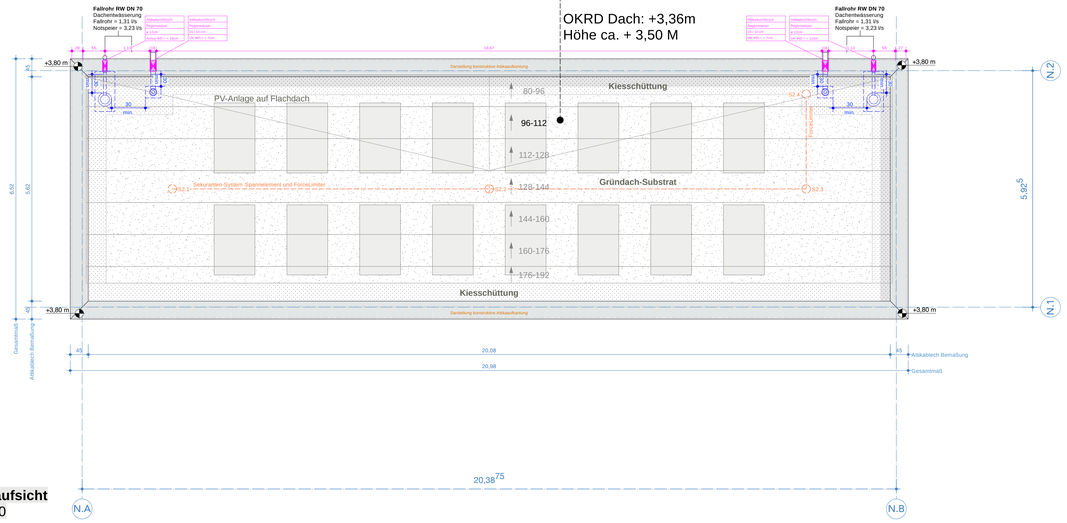

Dachaufsicht
M. 1:50

AUSFÜHRUNGSHINWEISE UND ZEICHENERKLÄRUNG

A. RAUMINFORMATIONEN

0.000	Raumkennung
Raum	Raumfunktion
NUF / VF / TF	Nutzungsfläche / Verkehrsfläche / Technikfläche
LH:	Lichte Höhe (min.)
B:	Bodenbelag
D:	Deckenbekleidung (an)
W:	Wandbekleidung (an)

B. ALLGEMEINE ZEICHENERKLÄRUNG

- WANDBAUTEIL STAHLBETON
- FERTIGTEIL STAHLBETON
- GIPSKARTON TRENNWAND
- HOLZBAUTEIL PLATTENWERKSTOFF
- HOLZBAUTEIL BALKEN / TRÄGER
- ZEMENTESTRICH / HEIZESTRICH
- SAUBERKEITSSCHICHT / SCHÜTTUNG
- BAUGRUNDVERBESSERUNGEN
- DÄMMMATERIAL HART
- DÄMMMATERIAL WEICH
- UNTERZUG
- BRANDWAND
- BAUART BRANDWAND
- FEUERBESTÄNDIG
- FEUERHEMMEND

FBO Breite / Tiefe (Nutzung) - Fußbodendurchbruch
DD Breite / Tiefe (Nutzung) - Deckendurchbruch
WD Breite / Höhe (Nutzung) - Wanddurchbruch
WS Breite / Tiefe (Nutzung) - Wandschlitz
KS Durchmesser (Nutzung) - Wandelement

▲ UKRD+	UNTERKANTE ROHDECKE	OKFF ▽	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN
△ UKFD+	UNTERKANTE FERTIGDECKE	OKRF ▼	OBERKANTE ROHFUßBODEN
LH=	LICHTE HÖHE	UKFD △	UNTERKANTE FERTIGDECKE
▽ OKFF+	OBERKANTE FERTIGFUßBODEN	UKRD ▲	UNTERKANTE ROHDECKE
▼ OKRF+	OBERKANTE ROHFUßBODEN		

BRH	BRÜSTUNGSHÖHE ÜBER OKFF
OK Ü2	OBERKANTE ÜBERZUG
LI. BL	LICHTE TÜRBREITE (MINDESTMAß)
T30-RS	Brandschutzanforderung Tür / Fensterbauteil gem. Brandschutzkonzept

C. BESONDERE HINWEISE

OKFF = ±0,00 = +74,10 M ü.NN
ALLE ÖFFNUNGS- UND BRÜSTUNGSMAßE BEZIEHEN SICH AUF DIE OKFF.
ALLE TÜRÖFFNUNGEN SIND IM ROHBAU (FALLS NICHT ANDERS ANGEGEBEN):
+2,26 M VON OKFF HOCH.
MASSGENAUIGKEIT BEIM ANLEGEN DER ÖFFNUNGEN IM ROHBAU GEM. DIN 18100.

D. FENSTERSTEMPEL

Fensternummer	Sonnenschutz
Fenstertyp	U-Wert Fenster

E. TÜRSTEMPEL

Türnummer	
B=Rohbaubreite	H=Rohbauhöhe
Brandschutzanforderung	Schallschutz





Die Maße der **Maßketten an Türen** beziehen sich auf die geplante Wandöffnung:
Über der Maßkette: Breite der Wandöffnung
Unter der Maßkette: Höhe der Wandöffnung ab OKFF
Angaben zu lichten Durchgangsbreiten ("Li. Br.") sind Mindestmaße.
Alle weiteren Türinformationen sind der Türliste zu entnehmen.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANSTAND: 19.08.26
ROHBAU: BAUFREI - INDEX C

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG
C - BF	19.08.26	Erg. Benennung und Untersichten, Erg. Fluchtwände, Erg. Schutzstreifen unter Fundamenten
B - BF	13.07.26	Änderungen gem. Workes + Ergänzung Gefällekennung
A - BF	11.06.26	Änderungen gem. Workes + Anpassung Breite Attikablech + Bemaßung, Anpassung Dachaufbau gem. Gefällekeil

Projekt:
Rathaus Herzebrock-Clarholz

Am Rathaus 1
33442 Herzebrock-Clarholz

Interne Projektnummer:
23-11-Hb-RHC

OKFF EG = ± 0,00 M

RHC
RATHAUSNEUBAU
HERZEBROCK-CLARHOLZ

Bauherr:
Gemeinde
Herzebrock-Clarholz

Gemeinde Herzebrock-Clarholz
Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz
kontakt @ herzebrock-clarholz.de
05245 / 444 - 0

Generalplanung:

Ort, Datum | Unterschrift Bauherr

Ort, Datum | Unterschrift Entwurfsverfasser

Planinhalt: Nebengebäude
gez.: AR
Format: 1290 x 841 mm
Nord: 232.0°

Fachplanung:

Datum:	04.05.26	Projekt	Planer	Firma	LP	Planart	Bereich	Nr	Index Status
Maßstab:	1:50	RHC_ARC_HSA_05_GR_NG_00_C_BF							