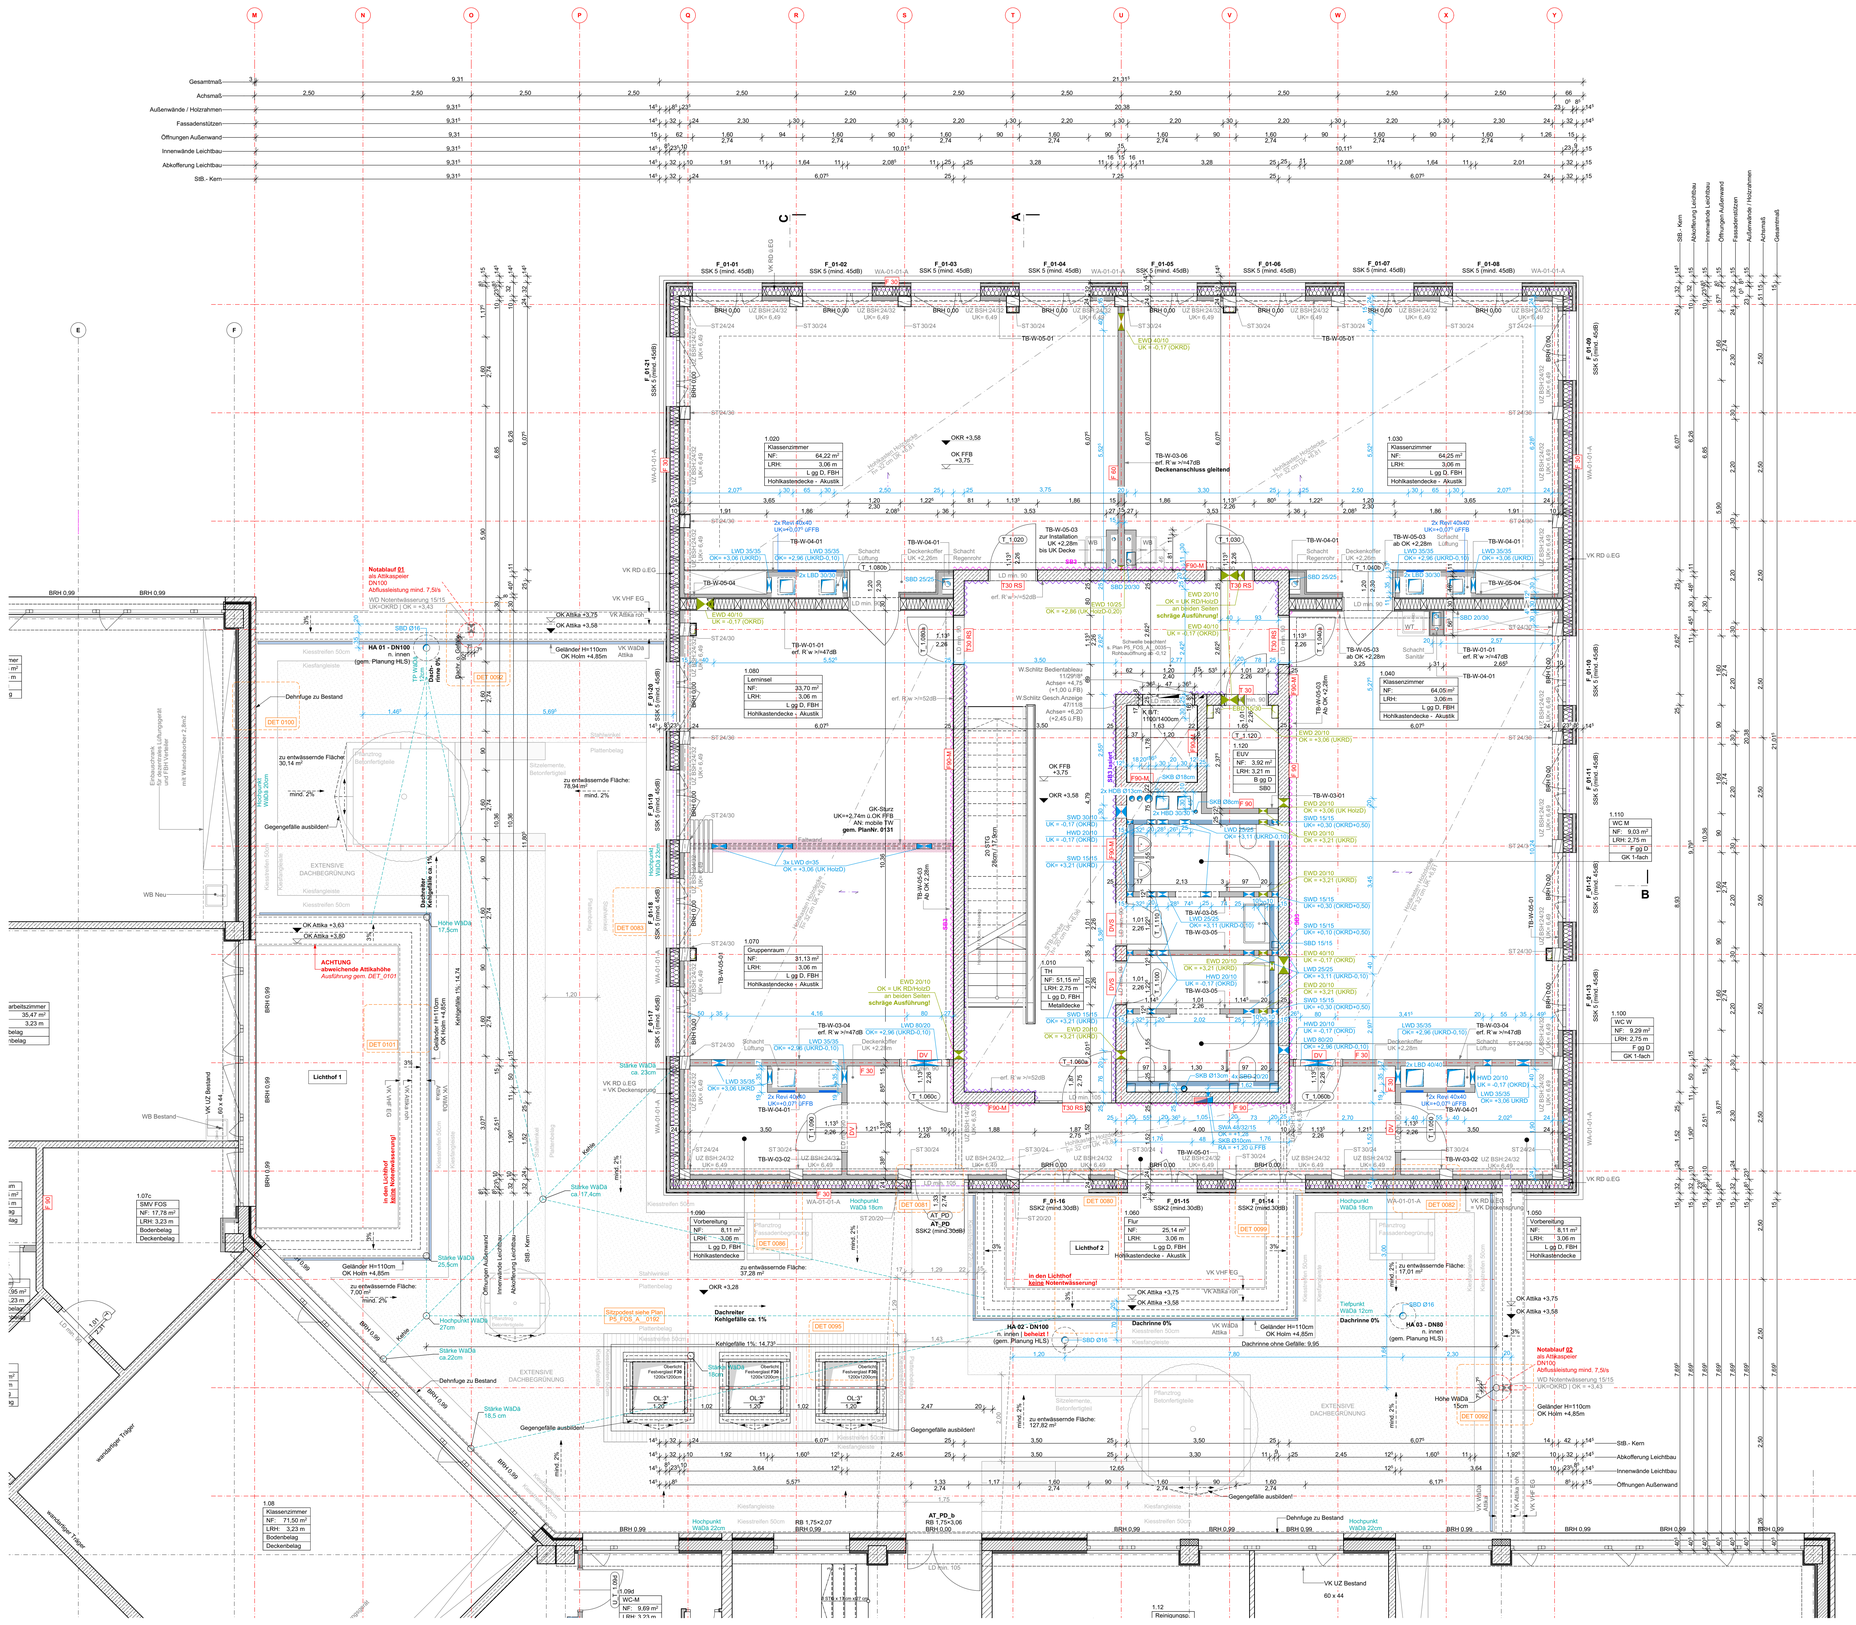
Gesamtmaß
Achsmaß
Außenwände / Holzrahmen
Fassadenstützen
Öffnungen Außenwand
Innenwände Leichtbau
Abkofferung Leichtbau
StB. - Kern
F_01-01 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-02 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-03 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-04 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-05 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-06 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-07 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-08 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-09 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-10 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-11 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-12 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-13 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-14 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-15 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-16 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-17 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-18 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-19 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-20 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-21 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-22 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-23 SSK 5 (mind. 45dB)
F_01-24 SSK 5 (mind. 45dB)
WA-01-01-A
WA-01-01-1-A
VK RD ü.EG
VK VHF EG
VK UZ Bestand 60 x 44
Notablauf 01 als Attikaspeier DN100 Abflussleistung mind. 7,5l/s
WD Notentwässerung 15/15 UK+OKRD | OK + =3,43
Notablauf 02 als Attikaspeier DN100 Abflussleistung mind. 7,5l/s
WD Notentwässerung 15/15 UK+OKRD | OK + =3,43
HA 01 - DN100 n. innen (gem. Planung HLS)
HA 02 - DN100 n. innen | beheizt (gem. Planung HLS)
HA 03 - DN80 n. innen (gem. Planung HLS)
Dachrinne 0%
Dachrinne ohne Gefälle: 9,95
Kehlgefälle 1%; 14,73°
Kehlgefälle ca. 1%
Dachrinne 3%
Lichthof 1
Lichthof 2
in den Lichthof keine Notentwässerung!
ACHTUNG abweichende Attikahöhe Ausführung gem. DET_0101!
Gegengefälle ausbilden!
Dehnfuge zu Bestand
Hochpunkt WäDä 27cm
Hochpunkt WäDä 22cm
Hochpunkt WäDä 15cm
Hochpunkt WäDä 12cm
Stärke WäDä ca.22cm
Stärke WäDä 25,5cm
Stärke WäDä 18,5 cm
Stärke WäDä ca.17,4cm
Stärke WäDä ca. 23cm
Geländer H=110cm OK Holm +4,85m
Geländer H=110cm OK Holm +4,85m
Attika WäDä 17,5cm
Attika WäDä 20cm
Attika WäDä 25cm
Dachrinne WäDä 20cm
Dachrinne WäDä 25cm
Sitzelemente, Betonfertigteil
Sitzelemente, Betonfertigteil
Plattenbelag
Kiesstreifen 50cm
Kiesfangleiste
Kiesfangleiste 50cm