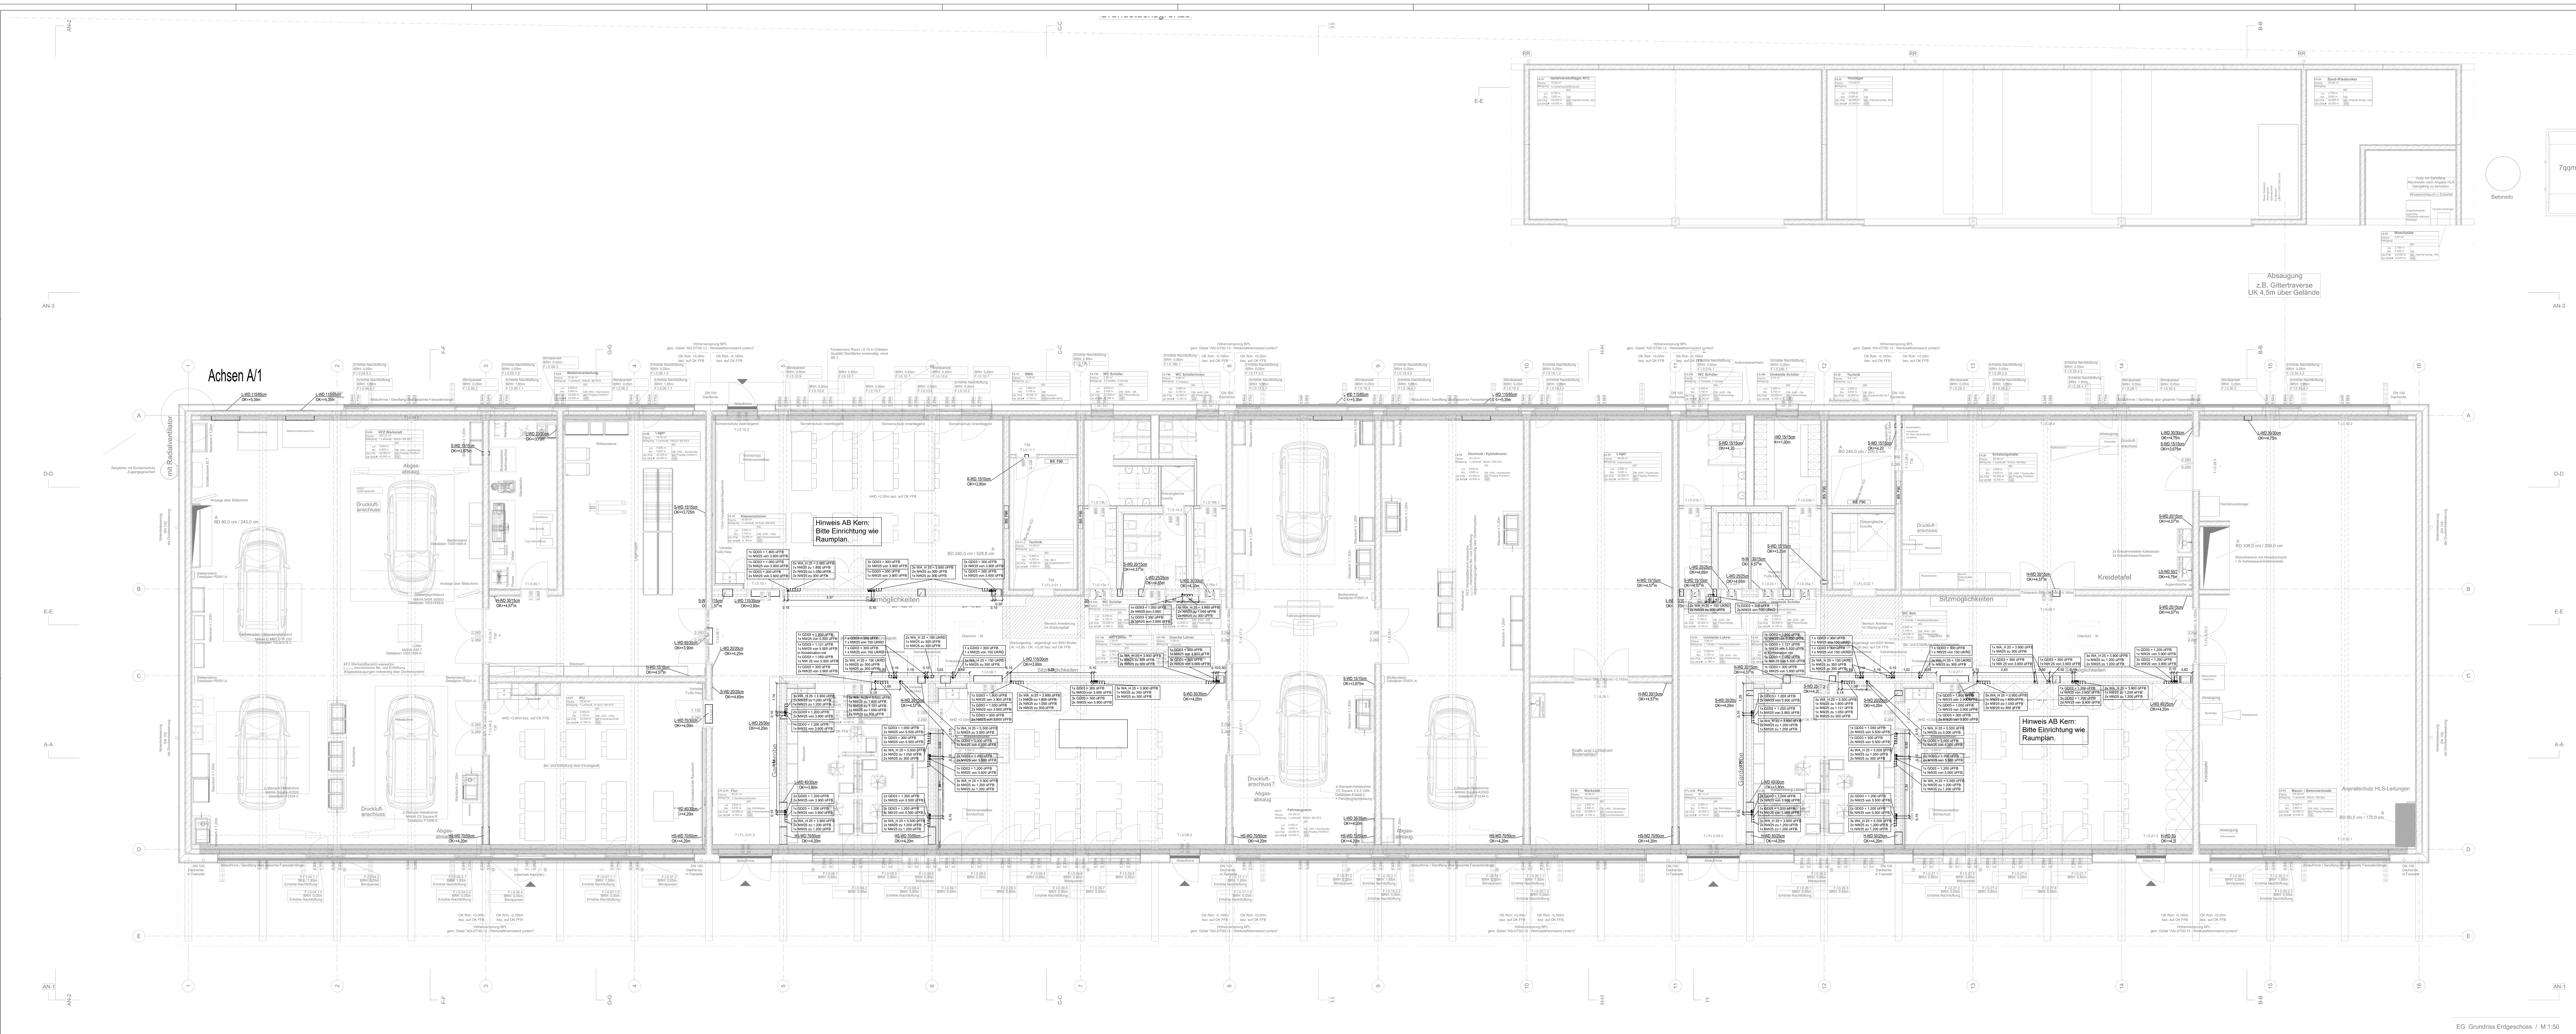

Legende Einlegearbeiten Holzbau

Symbol	Beschreibung
———	Leerrohr Type PVC-U AD
GD03 □	Hohlwand Geräte Verbindungsdose für Holzbaustoffe, Tiefe = 62 mm mit Klemmrippenbefestigung.
WA_H ○	Wandauslass für Holzwand NW25
RA_H ○	Rohrauslass für Holzwand NW32
⊥	Endtülle
	- Alle Maßangaben in mm, wenn nicht anders angageben.
	- Alle Leerrohre und Dosen in betonfester Ausführung
	- Alle Leerrohre sind mit Einziehdraht zu versehen
	- Alle angegebenen Maße beziehen sich auf über fertigen Fußboden (üFFB) wenn nicht anders angegeben
	- Abstand von Türzagen = 0.15 von Rohbauöffnung
	- Bei der Angabe "endet im Bereich der abgehängten Decke" ist das Leerrohr jeweils 5 cm unterhalb der Rohdecke in die gesetzte Gerätedose / Verbindungsdose zu führen
	- Alle nicht bezeichneten Endtüllen, enden 5 cm UKRD
	- Die Maßangaben der Dosen beziehen sich auf Dosenmittelpunkt
	- Alle nicht bezeichneten Leerrohre Nennweite 25 mm
	- Alle Leerrohre sind mit Endtüllen zu verschließen
	Abkürzungen BM - Brandmelder P/H - Präsenz / Helligkeitsmelder BEL - Beleuchtung LS - Lautsprecher SB - Sicherheitsbeleuchtung SO - Sonnenschutz RZ - Rettungszeichenleuchte WL - WLAN

ÜBERSICHT

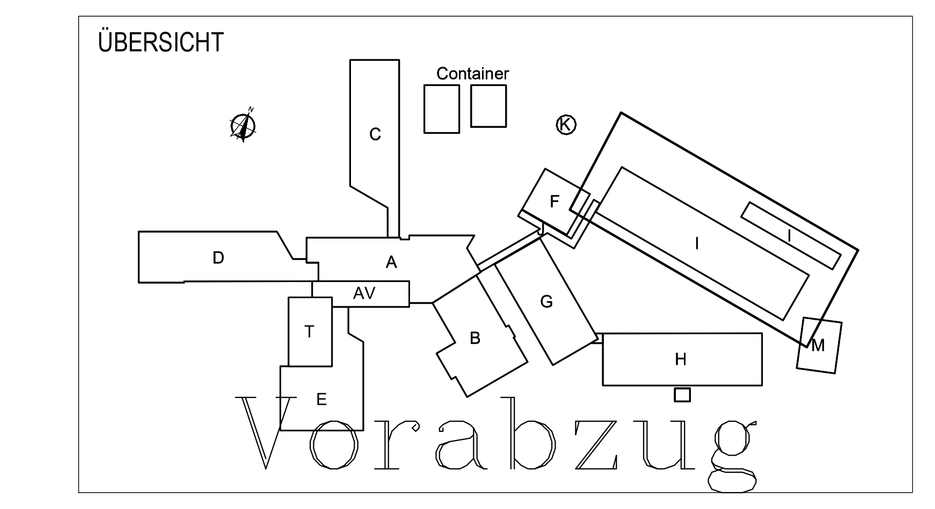

Index	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Änderung

Projekt: Generalsanierung der beruflichen Schulen Landsberg am Lech			
Gewerk: ELEKTRO	Bauteil/Ebene: Bauabschnitt 1.2 Erdgeschoss Bauteil I + Nebengebäude		
Planbezeichnung: Einlegearbeiten Holz		Phase: Ausführung	
Datei: BSL_5_E_00_GR_EG_BA1.2	Maßstab: 1:50	Code: MU18-409	Plan-Nr. E 502 EINL
Größe: 2300 x 841 / Datum: 28.08.2026	Bearb. MJ27	Gepr. HU33	