Raumnr.	0.01	Geschoss	EG
Raumbez.	Lager		
A =	10,76 m²	min. LH	3,80 m
U=	14,56 m	max. LH	3,94 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb - Bodenplatte		
Deckenmat.	Stb - Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.02	Geschoss	EG
Raumbez.	NSHV		
A =	22,84 m²	min. LH	3,75 m
U=	20,45 m	max. LH	3,90 m
OK FFB	0,00	UK RD	
OK RFB	-0,75	UK FD	
Bodenmat.	Doppelboden / Estrich		
Deckenmat.	Stb - Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.03	Geschoss	EG
Raumbez.	Lager		
A =	14,58 m²	min. LH	3,82 m
U=	16,22 m	max. LH	3,94 m
OK FFB	0,00	UK RD	
OK RFB	-0,75	UK FD	
Bodenmat.	Doppelboden / Estrich		
Deckenmat.	Stb - Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.04	Geschoss	EG
Raumbez.	Müllraum		
A =	14,26 m²	min. LH	3,72 m
U=	16,03 m	max. LH	3,82 m
OK FFB	0,00	UK RD	
OK RFB	-0,75	UK FD	
Bodenmat.	Doppelboden / Estrich		
Deckenmat.	Stb - Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.05	Geschoss	EG
Raumbez.	Vorraum		
A =	14,30 m²	min. LH	2,73 m
U=	16,41 m	max. LH	3,77 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.06	Geschoss	EG
Raumbez.	WC Personal		
A =	7,42 m²	min. LH	2,86 m
U=	11,48 m	max. LH	2,99 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.07	Geschoss	EG
Raumbez.	Umkleide Personal		
A =	5,88 m²	min. LH	2,85 m
U=	10,90 m	max. LH	3,72 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.08	Geschoss	EG
Raumbez.	Umkleide Personal		
A =	4,23 m²	min. LH	2,85 m
U=	11,16 m	max. LH	3,72 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.09	Geschoss	EG
Raumbez.	Pausenraum		
A =	14,74 m²	min. LH	2,80 m
U=	15,62 m	max. LH	3,71 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.10	Geschoss	EG
Raumbez.	Personal Flur		
A =	13,45 m²	min. LH	3,00 m
U=	24,71 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.11	Geschoss	EG
Raumbez.	WC Herren		
A =	9,81 m²	min. LH	3,09 m
U=	12,20 m	max. LH	3,52 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.12	Geschoss	EG
Raumbez.	Schwimmaufsicht		
A =	20,02 m²	min. LH	3,22 m
U=	18,75 m	max. LH	3,65 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.13	Geschoss	EG
Raumbez.	WC Behin.		
A =	6,80 m²	min. LH	3,33 m
U=	10,69 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.14	Geschoss	EG
Raumbez.	Vorraum Herren		
A =	4,44 m²	min. LH	3,33 m
U=	14,47 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.15	Geschoss	EG
Raumbez.	Dusche Herren		
A =	14,98 m²	min. LH	3,33 m
U=	14,97 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.16	Geschoss	EG
Raumbez.	Umkleide Herren		
A =	16,62 m²	min. LH	3,33 m
U=	16,53 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.17	Geschoss	EG
Raumbez.	Friseurbereich		
A =	5,42 m²	min. LH	3,33 m
U=	10,15 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Holzbalkendecke offen		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.18	Geschoss	EG
Raumbez.	Eingangsbereich		
A =	61,42 m²	min. LH	
U=	44,39 m	max. LH	
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Schmetterlingsdach offen		
Wandmat.	Holz		

Raumnr.	0.19	Geschoss	EG
Raumbez.	Umkleidebereich		
A =	19,83 m²	min. LH	3,33 m
U=	18,62 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Betonplatten		
Deckenmat.	Schmetterlingsdach offen		
Wandmat.	Holz		

Raumnr.	0.20	Geschoss	EG
Raumbez.	Treppenraum		
A =	4,32 m²	min. LH	
U=	12,92 m	max. LH	
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Betonplatten		
Deckenmat.	Stb. Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.21	Geschoss	EG
Raumbez.	Putzmittelraum		
A =	4,99 m²	min. LH	3,33 m
U=	9,35m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.22	Geschoss	EG
Raumbez.	Handkasse		
A =	4,74 m²	min. LH	3,33 m
U=	9,30 m	max. LH	3,58 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.23	Geschoss	EG
Raumbez.	Dusche Damen		
A =	12,49 m²	min. LH	3,22 m
U=	14,22 m	max. LH	3,33 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.24	Geschoss	EG
Raumbez.	Vorraum Damen		
A =	6,84 m²	min. LH	3,33 m
U=	14,90 m	max. LH	3,39 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.25	Geschoss	EG
Raumbez.	WC Damen		
A =	4,63 m²	min. LH	3,40 m
U=	11,68 m	max. LH	3,45 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Fliesen		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Fliesen		

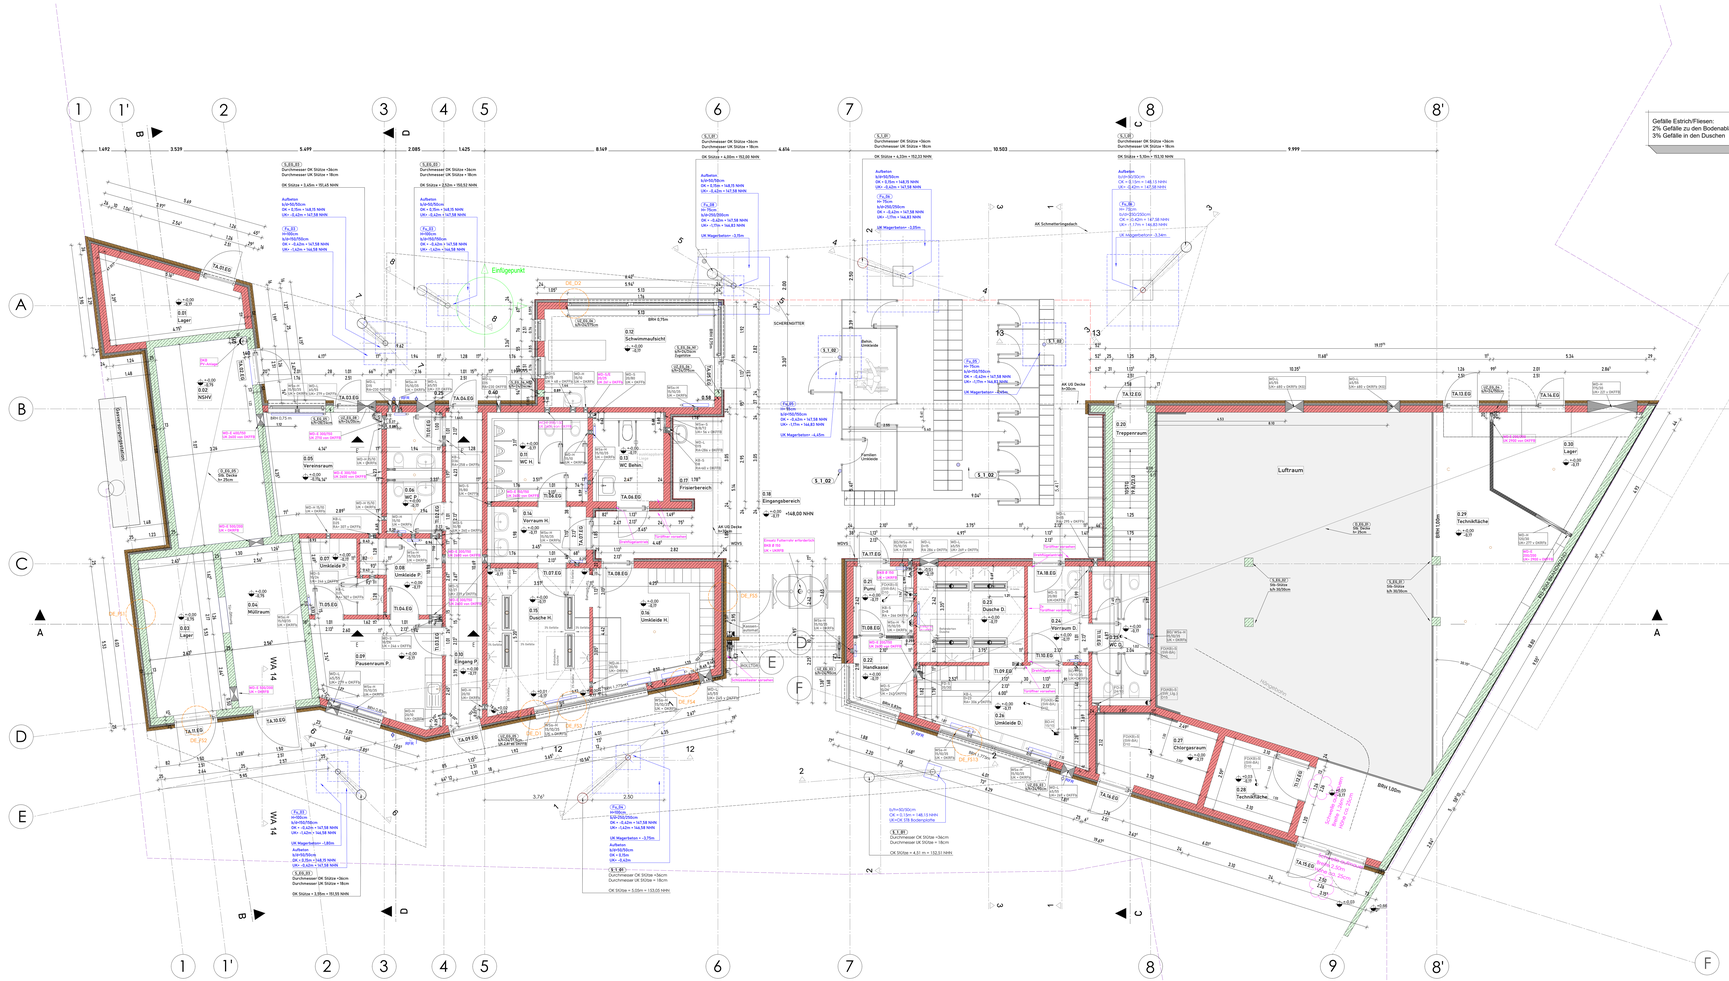
Raumnr.	0.26	Geschoss	EG
Raumbez.	Umkleide Damen		
A =	14,27 m²	min. LH	3,22 m
U=	17,80 m	max. LH	3,40 m
OK FFB	0,00	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb Boden		
Deckenmat.	Stb. Decke SB 2 Fugen gespachtelt		
Wandmat.	Fliesen		

Raumnr.	0.27	Geschoss	EG
Raumbez.	Chorgararum		
A =	9,80 m²	min. LH	3,40 m
U=	12,83 m	max. LH	3,49 m
OK FFB	-0,17	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb. Decke		
Deckenmat.	Stb. Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.28	Geschoss	EG
Raumbez.	Technikfläche		
A =	7,87 m²	min. LH	3,48 m
U=	11,39 m	max. LH	3,62 m
OK FFB	-0,17	UK RD	-0,47
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb Boden		
Deckenmat.	Stb. Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.29	Geschoss	EG
Raumbez.	Technikfläche		
A =	30,77 m²	min. LH	3,72 m
U=	30,14 m	max. LH	3,81 m
OK FFB	-0,17	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb Boden		
Deckenmat.	Stb. Decke		
Wandmat.	Putz		

Raumnr.	0.30	Geschoss	EG
Raumbez.	Lager		
A =	14,86 m²	min. LH	3,72 m
U=	16,82 m	max. LH	3,81 m
OK FFB	-0,17	UK RD	-0,42
OK RFB	-0,17	UK FD	./.
Bodenmat.	Stb. Decke		
Deckenmat.	Stb. Decke		
Wandmat.	Putz		


Einfliegpunkt
Gefälle Estrich/Fliesen:
2% Gefälle zu den Bodenabläufen
3% Gefälle in den Duschen
Luftraum
Treppenraum
Umkleide P.
Umkleide D.
Umkleide H.
Pauseraum P.
Vorraum H.
Vorraum D.
Müllraum
Lager
Technikfläche
Chorgarerum
WC Behin.
WC H.
WC D.
Friseurbereich
Eingang P.
Eingang H.
Eingang D.
Duschen H.
Duschen D.
Schwimmaufsicht
Sprungturm
Schwimmbecken
Nichtschwimmerbecken
Schwimmerbecken
Sprungbecken
Gegenstromanlage
Sprungturm
Treppe
Rampe
Fensterband
Fenster Umkleide
Fenster Schwimmaufsicht
Fenster Eingangsbereich
Fenster Treppenraum
Fenster Technikfläche
Fenster Chorgarerum
Fenster Vorraum D.
Fenster Vorraum H.
Fenster Pauseraum P.
Fenster Friseurbereich
Fenster Umkleide D.
Fenster Umkleide H.
Fenster Umkleide P.
Fenster Duschen D.
Fenster Duschen H.
Fenster Eingang D.
Fenster Eingang H.
Fenster Eingang P.
Fenster Müllraum
Fenster Lager
Fenster WC D.
Fenster WC H.
Fenster WC Behin.
Fenster Putzmittelraum
Fenster Vorraum Herren
Fenster Vorraum Damen
Fenster Duschen Herren
Fenster Duschen Damen
Fenster Umkleide Herren
Fenster Umkleide Damen
Fenster Personal Flur
Fenster WC Herren
Fenster WC Damen
Fenster Handkasse
Fenster Treppenraum
Fenster Lager
Fenster Technikfläche
Fenster Chorgarerum
Fenster Lager
Fenster Schwimmaufsicht
Fenster Eingangsbereich
Fenster Treppenraum