


**Anlage 7****Straßen-, Gehweg-, Gossen und
Schotterstreifen Aufbau sowie
Schadstoffbelastung**

Gehwegaufbau und Schadstoffbelastung-Hansenwinkel

Profildarstellung Straßenaufbau:

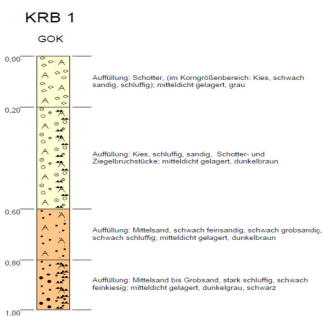

Projekt: **Eichtalstraße**

Projekt-Nr.: **3008.26**

Aufschluß: **KB/KRB 1**

Probenentnahme am: **02.02.26**

durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Tragschicht aus Schotter	60	MP 2							Z 1.1	BM-0*
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand	40		MP 4						Z 2	BM-0*
Untergrund natürlicher Untergrund											

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und 3

Gehwegaufbau und Schadstoffbelastung-Hansenwinkel


Profilardarstellung Straßenaufbau:

KRB 2
GOK

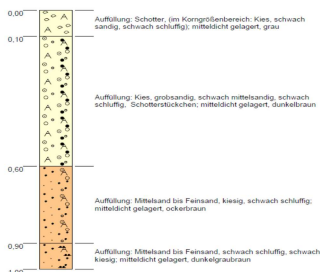

Projekt: **Eichtalstraße**
Projekt-Nr.: **3008.26**
Aufschluß: **KB/KRB 2**
Probenentnahme am: **02.02.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden

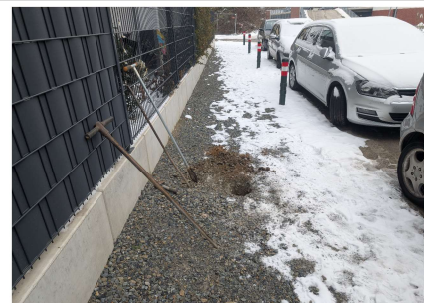

	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Tragschicht aus Schotter	60	MP 2							Z 1.1	BM-0*
Untergrund Aufüllung	Aufschüttung aus Sand	40		MP 4						Z 2	BM-0*
Untergrund natürlicher Untergrund											


^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und 3

Gehwegaufbau und Schadstoffbelastung-Hansenwinkel

Profilardarstellung Straßenaufbau:

KRB 3

GOK

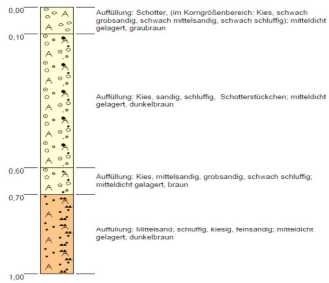

Projekt: **Eichtalstraße**
 Projekt-Nr.: **3008.26**
 Aufschluß: **KB/KRB 3**
 Probenentnahme am: **02.02.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau	gebundene und ungebundene TS	Tragschicht aus Schotter	70	MP 2						Z 1.1	BM-0*
Untergrund	Auffüllung	Aufschüttung aus Sand	30	MP 4						Z 2	BM-0*
	natürlicher Untergrund										

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Gosseaufbau und Schadstoffbelastung-Hansenwinkel

Profilardarstellung Straßenaufbau:

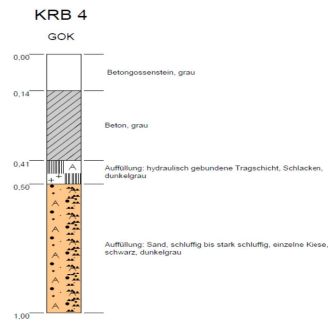

Projekt: **Eichtalstraße**
 Projekt-Nr.: **3008.26**
 Aufschluß: **KB/KRB 4**
 Probenentnahme am: **02.03.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Gossestein	14	P 6								RC-1
	Tragschicht aus Beton	27	P 6								RC-1
	Hydraulische gebundene Tragschicht aus Schlacke	9	P 7								RC-2
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand, schluffig	50		MP 4						Z 2	BM-0*
Untergrund natürlicher Untergrund											


^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßenbau und Schadstoffbelastung-Hansenwinkel

Profilardarstellung Straßenbau:

KRB 5

GOK

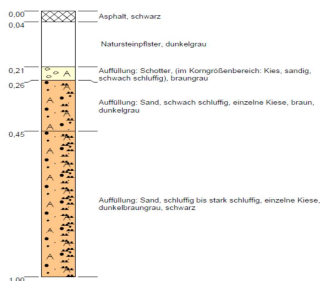

Projekt: **Eichtalstraße**

Projekt-Nr.: **3008.26**

Aufschluß: **KB/KRB 5**

Probenentnahme am: **02.03.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		Ersatzbau- stoffV ^[3]	
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt	4		P 1	196	<0,01	<0,008	<0,008	VK B		
	Tragschicht aus Natursteinpflaster	17		P 4							RC-1
	Tragschicht aus Schotter im Korngrößenbereich: Kies.	5		MP 1						Z 2	BM-0*
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand, schluffig	74		MP 4						Z 2	BM-0*
Untergrund natürlicher Untergrund											


^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen: Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und 3

Straßenbau und Schadstoffbelastung-Nordseite

Profildarstellung Straßenbau:

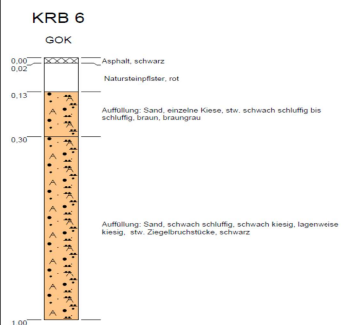

Projekt: **Eichtalstraße**
 Projekt-Nr.: **3008.26**
 Aufschluß: **KB/KRB 6**
 Probenentnahme am: **02.03.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		Ersatzbau- stoffV ^[3]	
Oberbau	gebundene und ungebundene TS										
	Asphalt	2		P 1	196	<0,01	<0,008	<0,008	VK B		
	Tragschicht aus Natursteinpflaster	11		P 4							RC-1
Untergrund	Tragschicht aus Sand	17		MP 1						Z 2	BM-0*
	Aufschüttung aus Sand, schluffig	70		MP 4						Z 2	BM-0*
	natürlicher Untergrund										

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßenbau und Schadstoffbelastung-Nordseite

Profilardarstellung Straßenbau:

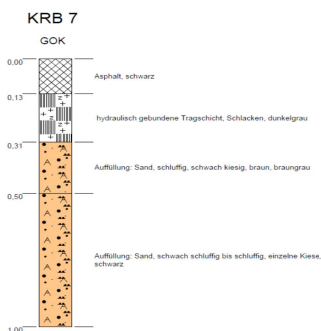

Projekt: **Eichtalstraße**
 Projekt-Nr.: **3008.26**
 Aufschluß: **KB/KRB 7**
 Probenentnahme am: **02.03.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden




	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]			[mg/kg]	[mg/l]	gesamt [M.-%]	lungengängig [M.-%]	RuVA-StB ^[1]	LAGA ^[2]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau gebundene und ungebundene TS	Asphalt	13	P 2		n.b.	<0,01			VK A		
	Hydraulische gebundene Tragschicht aus Schlacke	18		P 5							RC-3
Untergrund Auffüllung	Aufschüttung aus Sand, schluffig	69		MP 4						Z 2	BM-0*
Untergrund natürlicher Untergrund											

^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Straßen Aufbau und Schadstoffbelastung-Nordseite

Profildarstellung Straßen Aufbau:

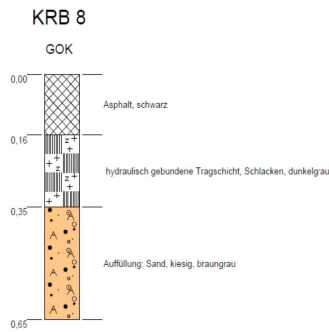

Projekt: **Eichtalstraße**
 Projekt-Nr.: **3008.26**
 Aufschluß: **KB/KRB 8**
 Probenentnahme am: **02.02.26** durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau	Asphalt	16	P 3		0,41	<0,01			VK A		
	Hydraulische gebundene Tragschicht aus Schlacke	19		P 5							RC-3
Untergrund	Aufschüttung aus Sand, schluffig	30		MP 4						Z 2	BM-0*
	natürlicher Untergrund										


^[1] RuVA-StB 01-2005
^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:
 Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)
^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3

Schotterstreifenaufbau und Schadstoffbelastung-Nordseite

Profildarstellung Straßenaufbau:

KRB 9

GOK



Projekt: **Eichtalstraße**

Projekt-Nr.: **3008.26**

Aufschluß: **KB/KRB 9**

Probenentnahme am: **02.03.26**

durch: **BGA**

Kein Foto Asphaltkern vorhanden



	Schichtenaufbau (vereinfacht)		Proben		Analytik Asphalt				Klassifikation		
		Schicht- stärke	Proben- nummer	Misch- probe	PAK	Phenol- index	Asbestgehalt		Verwertungs- klasse	Einbauklasse	
		[cm]					gesamt	lungengängig		RuVA-StB ^[1]	Ersatzbau- stoffV ^[3]
Oberbau	gebundene und ungebundene TS	Auffüllung aus Kies	30	MP 3						Z 1.2	BM-F3
Untergrund	Auffüllung	Aufschüttung aus Sand, schluffig	70	MP 4						Z 2	BM-0*
	natürlicher Untergrund										

^[1] RuVA-StB 01-2005

^[2] LAGA - TR Boden (11/2004): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen:

Teil II: Technische Regeln für die Verwertung 1.2 Bodenmaterial (TR Boden)

^[3] Ersatzbaustoffverordnung Anl. 1, Tab. 1 und. 3